

取扱説明書

のうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られると
ころに必ず保存してください。また、正し
く安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「安全上のご注意」をごらんください。

第18条細目告示第2節第100条の4項に適合した製品です。



両面テープ接着式

種 類	仕 様	型 名
容量接地式	150MHz帯	SBR-150-1A-09
		SBR-150-1B-09
		SBR-150S-7-09
		SBR-150-1B-09 (7m)
	400MHz帯	SBR-450-1A-09
		SBR-450-1B-09
容量接地式高利得型	800MHz帯	SBR-900A-09
		SBR-900B-09
地線取付式	800MHz帯	SBR-900A (R) -09
基 部		SBR-BA3-09
		SBR-BA5-09
		SBR-900A-09基部
		SBR-900B-09基部

- 車体と容量的に結合されたホイップアンテナです。
- 取付けは、裏面の両面接着テープの保護紙をはがし、ルーフトップに取付けて、ご使用ください。
- ベース板は、耐食アルミにアルマイト処理加工を施していますので、耐久性に優れています。
- 給電ケーブルには低損失の5D-2V、3D-2Vを使用しております。用途によりお選びください。




仕 様				
アンテナ型式	容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ			
型名	SBR-150-1A-09	SBR-150-1B-09	SBR-150-1B-09(7m)	SBR-150S-7-09
使用周波数	140～170MHz帯の—指定周波数			
入力インピーダンス	公称50Ω			
VSWR	中心周波数にて 1.5以下			
利得	公称2.15dB			公称-3dB (λ/4ホイップ比)
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
端末コネクタ—	アタッチメントコネクタ—			—
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	5D-2V 7m	3D-2V 2m
質量	約0.5kg	約0.8kg	約0.8kg	約0.3kg
取付方法	両面テープ接着式ルーフトップ取付			ねじ止めおよび両面テープ接着式 ルーフトップ取付
用途	移動局車載用			
付属品	コードホルダー 3個		取扱説明書 1部	コードホルダー 3個 M—P型接栓 1個 取扱説明書 1部

アンテナ型式	容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ						容量接地式 3/4λ型 ホイップアンテナ
型名	SBR-450-1A-09 SBR-450-1B-09 SBR-900A-09 SBR-900B-09 SBR-900A(R)-09						HSB-900B-1-09
使用周波数	330～470MHz内の一定周波数			834～915MHz			
入力インピーダンス	公称50Ω						
VSWR	中心周波数にて1.5以下			使用周波数帯域内 1.5以下			使用周波数帯域内 1.9以下
利得	公称2.15dB						公称4.65dB
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性						
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと						
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上						
給電部接栓	アタッチメントコネクタ			N-P型接栓(分割式)			
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m	
質量	約0.5kg	約0.7kg	約0.5kg	約0.7kg	約0.6kg	約0.7kg	
取付方法	両面テープ接着式ルーフトップ取付						
用途	移動局車載用						
付属品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		六角棒スパン 1個 コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		

型名	SBR-BA3-09	SBR-BA5-09	SBR-900A-09基部	SBR-900B-09基部
入力インピーダンス	50Ω			
アンテナ取付部接続	M6ねじ			
取付場所	ルーフトップ			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
端末コネクター	アタッチメントコネクター		N-P型接栓 (分割式)	
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m
質量	約0.5kg	約0.7kg	約0.5kg	約0.7kg
付属品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部			

日本アンテナ株式会社


※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
CM-P500-J21-03 平成21年10月



●基部裏面の両面接着テープの保護紙を剥離し、アンテナはなるべく自動車の屋根の中央の位置に取付けてください。

取付方法

●グロメットを取りはずす際は、クーゾルに傷が付かないようにハサミなどで切り取ってください。



- 自動車の屋根材以外の樹脂などを使用している車、および強度に腐蝕がある車などには原則として使用できません。
- 取付基台と機器との間が、同軸ケーブルの長さ(5m)の範囲内で取付けてください。
- コードケーブルの取付場所、平らなところを選び、汚秽、ほこり、フックなどを落し、裏面のケーブルをはがして貼

取付上の注意事項

- 雷が鳴りだしたら、アソプやクーリルには触れないでください。感電の原因となります。
- 台風の後や雷害の疑いなどは、アソプや取付金具の破損が生じているととらえてください。また、けいけんの原因には、アソプが、定期的におこなってくださいます。
- 比較的運動の大きい車両への取付けは避けてください。エリメックが破損する場合があります。



	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人や物を傷める可能性がある内容が指定される内容を示しています。
	警告 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人や物にまたは重傷を負う可能性が認定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人や物を傷める可能性がある内容が指定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人や物を傷める可能性がある内容が指定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人や物を傷める可能性がある内容が指定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人や物を傷める可能性がある内容が指定される内容を示しています。

[illegible]


安全上の注意

各部の名称	
1	第一分隊
2	第二分隊
3	第三分隊
4	第四分隊
5	第五分隊
6	第六分隊
7	第七分隊
8	第八分隊
9	第九分隊
10	第十分隊
11	第十一分隊
12	第十二分隊
13	第十三分隊
14	第十四分隊
15	第十五分隊
16	第十六分隊
17	第十七分隊
18	第十八分隊
19	第十九分隊
20	第二十分隊
21	第二十一分隊
22	第二十二分隊
23	第二十三分隊
24	第二十四分隊
25	第二十五分隊
26	第二十六分隊
27	第二十七分隊
28	第二十八分隊
29	第二十九分隊
30	第三十分隊
31	第三十一分隊
32	第三十二分隊
33	第三十三分隊
34	第三十四分隊
35	第三十五分隊
36	第三十六分隊
37	第三十七分隊
38	第三十八分隊
39	第三十九分隊
40	第四十分隊
41	第四十一分隊
42	第四十二分隊
43	第四十三分隊
44	第四十四分隊
45	第四十五分隊
46	第四十六分隊
47	第四十七分隊
48	第四十八分隊
49	第四十九分隊
50	第五十分隊
51	第五十一分隊
52	第五十二分隊
53	第五十三分隊
54	第五十四分隊
55	第五十五分隊
56	第五十六分隊
57	第五十七分隊
58	第五十八分隊
59	第五十九分隊
60	第六十分隊
61	第六十一分隊
62	第六十二分隊
63	第六十三分隊
64	第六十四分隊
65	第六十五分隊
66	第六十六分隊
67	第六十七分隊
68	第六十八分隊
69	第六十九分隊
70	第七十分隊
71	第七十一分隊
72	第七十二分隊
73	第七十三分隊
74	第七十四分隊
75	第七十五分隊
76	第七十六分隊
77	第七十七分隊
78	第七十八分隊
79	第七十九分隊
80	第八十分隊
81	第八十一分隊
82	第八十二分隊
83	第八十三分隊
84	第八十四分隊
85	第八十五分隊
86	第八十六分隊
87	第八十七分隊
88	第八十八分隊
89	第八十九分隊
90	第九十分隊
91	第九十一分隊
92	第九十二分隊
93	第九十三分隊
94	第九十四分隊
95	第九十五分隊
96	第九十六分隊
97	第九十七分隊
98	第九十八分隊
99	第九十九分隊
100	第一百分隊

单位：mm

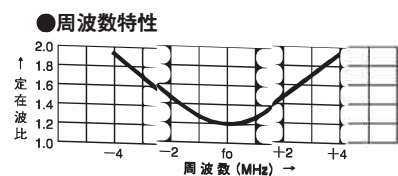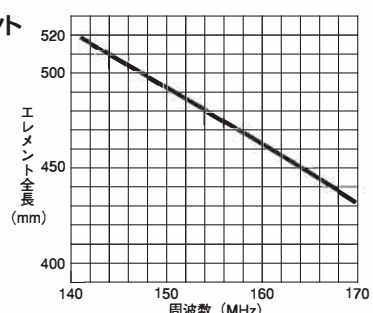


部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト	1	SUS
3	ス プ リ ン グ	1	PP他
4	給 電 部	1	フェイスト
5	ベ ー ス 板	1	EPDM
6	接 着 シ ー ト	1	AES
7	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1) 3D-2V
			(※2) 5D-2V
		7m	(※3) 5D-2V
8	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
9	アタッチメントスクリュー	1	

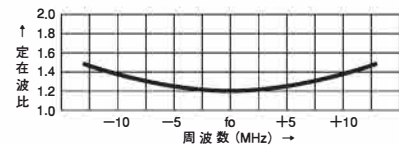


部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト	1	SUS
3	給 電 部	1	PP他
4	ベ ー ス 板	1	A1050
5	接 着 シ ー ト	1	
6	給電ケーブル	5m	(※1)3D-2V (※2)5D-2V
7	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
8	アタッチメントコネクタ	1	

单位：mm

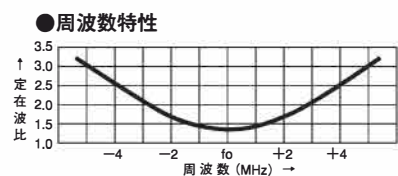


部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	ABS
2	エレメント部	1	エラストマー
3	エレメントプラグ	1	C3604・MBCr
4	給 電 部	1	PPtE
5	ベ ー ス 板	1	A1050
6	接 着 シ ー ト	1	
7	給電ケーブル	5m	3D-2V
8	グ ロ ム ー ト	1	EPDM
9	ケーブル端末キャップ	1	PVC

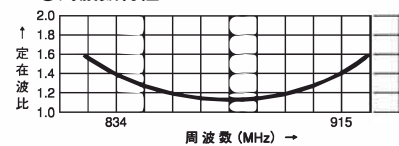

部番	名 称	個数	材質・処理
1	エ レ メ ン ト	1	PP他
2	給 電 部	1	PP他
3	ベ ー ス 板	1	A1050
4	接 着 シ ー ト	1	
5	給電ケーブル	5m	(※1)3D-2V (※2)5D-2V
6	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
7	N-P型接栓(分刺式)	1	

各部の名称	
1	第一分隊
2	第二分隊
3	第三分隊
4	第四分隊
5	第五分隊
6	第六分隊
7	第七分隊
8	第八分隊
9	第九分隊
10	第十分隊
11	第十一分隊
12	第十二分隊
13	第十三分隊
14	第十四分隊
15	第十五分隊
16	第十六分隊
17	第十七分隊
18	第十八分隊
19	第十九分隊
20	第二十分隊
21	第二十一分隊
22	第二十二分隊
23	第二十三分隊
24	第二十四分隊
25	第二十五分隊
26	第二十六分隊
27	第二十七分隊
28	第二十八分隊
29	第二十九分隊
30	第三十分隊
31	第三十一分隊
32	第三十二分隊
33	第三十三分隊
34	第三十四分隊
35	第三十五分隊
36	第三十六分隊
37	第三十七分隊
38	第三十八分隊
39	第三十九分隊
40	第四十分隊
41	第四十一分隊
42	第四十二分隊
43	第四十三分隊
44	第四十四分隊
45	第四十五分隊
46	第四十六分隊
47	第四十七分隊
48	第四十八分隊
49	第四十九分隊
50	第五十分隊
51	第五十一分隊
52	第五十二分隊
53	第五十三分隊
54	第五十四分隊
55	第五十五分隊
56	第五十六分隊
57	第五十七分隊
58	第五十八分隊
59	第五十九分隊
60	第六十分隊
61	第六十一分隊
62	第六十二分隊
63	第六十三分隊
64	第六十四分隊
65	第六十五分隊
66	第六十六分隊
67	第六十七分隊
68	第六十八分隊
69	第六十九分隊
70	第七十分隊
71	第七十一分隊
72	第七十二分隊
73	第七十三分隊
74	第七十四分隊
75	第七十五分隊
76	第七十六分隊
77	第七十七分隊
78	第七十八分隊
79	第七十九分隊
80	第八十分隊
81	第八十一分隊
82	第八十二分隊
83	第八十三分隊
84	第八十四分隊
85	第八十五分隊
86	第八十六分隊
87	第八十七分隊
88	第八十八分隊
89	第八十九分隊
90	第九十分隊
91	第九十一分隊
92	第九十二分隊
93	第九十三分隊
94	第九十四分隊
95	第九十五分隊
96	第九十六分隊
97	第九十七分隊
98	第九十八分隊
99	第九十九分隊
100	第一百分隊

单位: mm

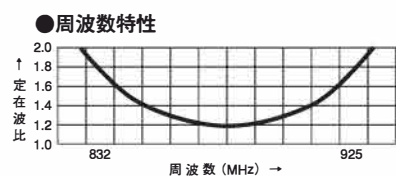

部番	名 称	個数	材質・処理
1	地 線	3	SUS
2	ベ ー ス	1	A1050Pアルマイト
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケ ー ブ ル	1	3D-2V
5	エ レ メ ン ト	1	PPtE
6	給 電 部	1	PPtE
7	グ ロ メ ッ ト	5m	EPDM
8	アタッチメントコネクタ	1	
9	TNC-P型接栓	1	

单位: mm




部番	名 称	個数	材質・処理
1	給 電 部	1	PP他
2	ベ ー ス 板	1	A1050
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケーブル	5m	(※1)3D-2V (※2)5D-2V
5	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
6	N-P型接柱(分立式)	1	

单位: mm



部番	名 称	個数	材質・処理
1	給 電 部	1	PPH他
2	ベ ー ス 板	1	A1050
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給電ケーブル	5m	(※1)3D-2V (※2)5D-2V
5	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
6	アタッチメントコネクタ	1	

單位：mm

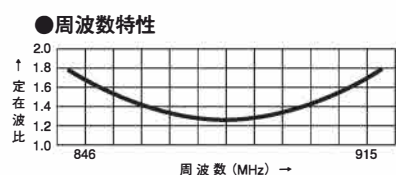

部 番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エレメント部	1	SUS
3	エレメントプラグ	1	C3604・MBCr
4	給 電 部	1	PP他
5	ベ ー ス 板	1	A1050
6	接 着 シ ー ト	1	
7	給電ケーブル	5m	5D-2V
8	グ ロ ム 式	1	EPDM
9	N-P型接栓(分断式)	1	